


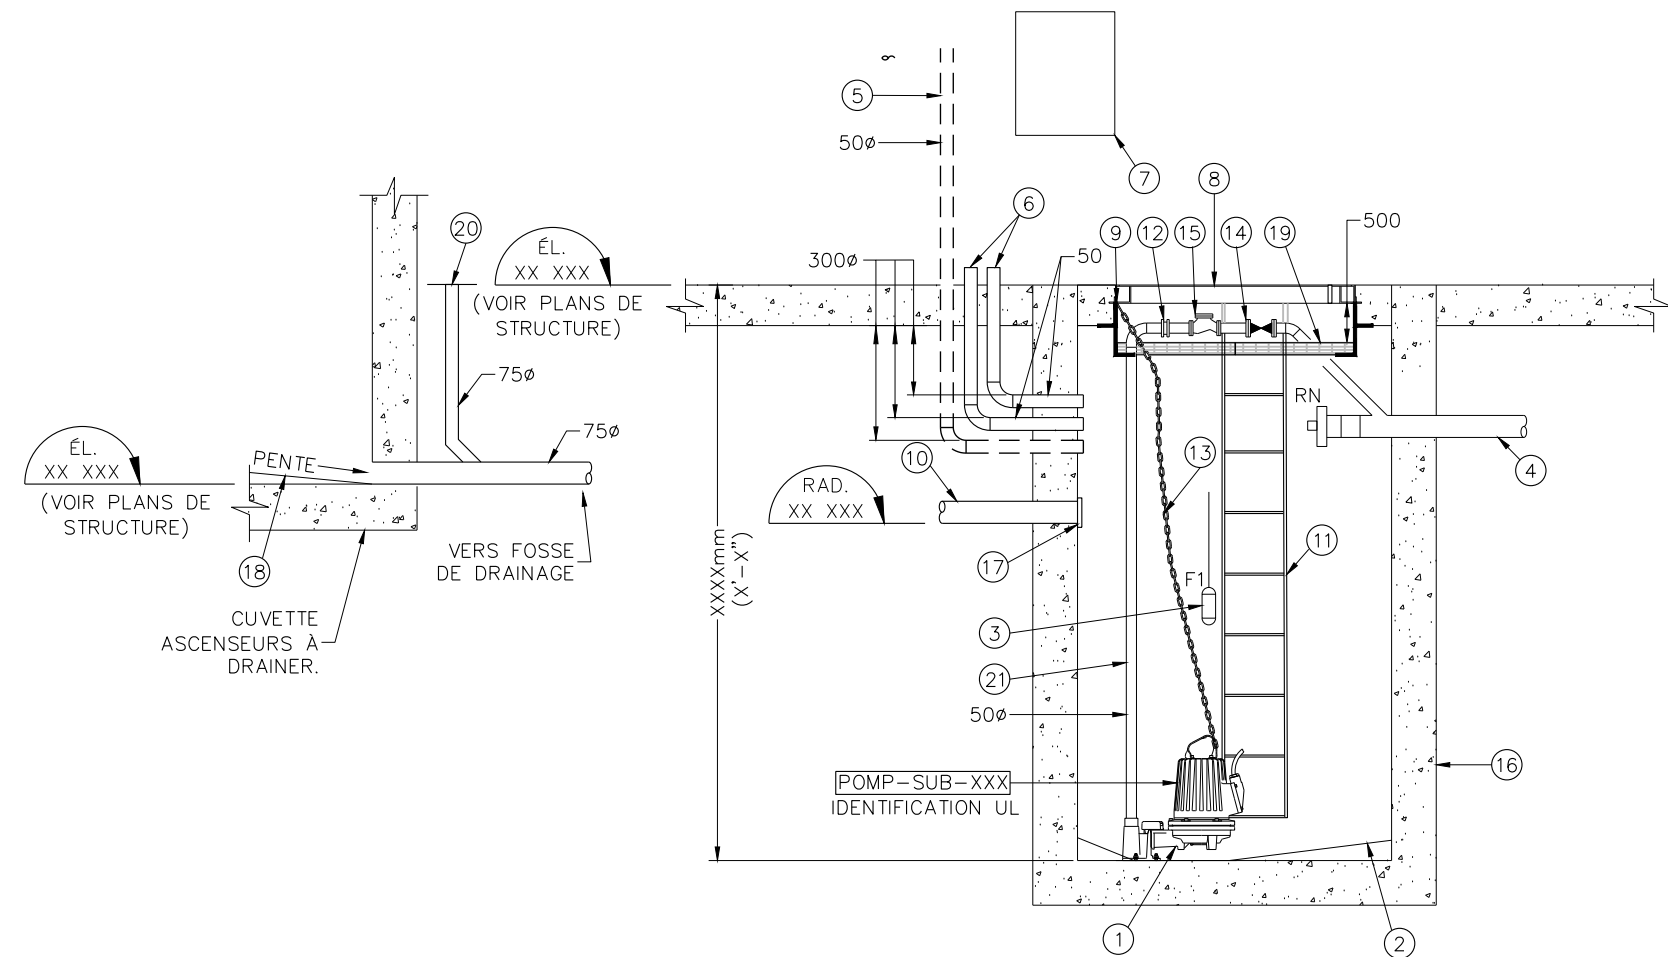


X
P-X

 DÉTAIL TYPE D'UNE FOSSE DE DRAINAGE POUR ASCENSEUR
ÉCHELLE: AUCUNE

IDENTIFICATION DES COMPOSANTES

NOTE : RÉFÉRER AUX EXIGENCES DE CONCEPTION

- ① POMPE SUBMERSIBLE AVEC FLOTTE MÉCANIQUE VERTICALE PERMETTANT L'ARRÊT-DÉPART ; RACCORD ÉLECTRIQUE ENFICHABLE.TEL QUE BARNES; MODELE SP33 OU ÉQUIVALENT.
- ② FOND DE LA FOSSE EN PENTE VERS LA POMPE SUBMERSIBLE.
- ③ FLOTTE DE HAUT NIVEAU MONTÉE SUR UNE TIGE EN ACIER GALVANISÉ. LORSQUE LA POMPE EST EN MARCHÉ, LA FLOTTE DONNE UNE ALARME DE HAUT NIVEAU SONORE, VISUELLE ET À DISTANCE AU SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉNERGIE (SGE), À L'AIDE D'UN CONTACT SEC.
- ④ TUYAUTERIE DE REFOULEMENT DE LA POMPE LOCALISÉE DANS LE SOL.
- ⑤ TUYAUTERIE D'ÉVENT EN CUIVRE DWV OU PVC DRAINAGE.
- ⑥ DEUX (2) TUYAUX EN PVC DE DIAMÈTRE MINIMUM 2"Ø OU APPROPRIÉ AVEC CORDE DE TIRAGE POUR LE PASSAGE DU FILAGE DE CONTRÔLE ET LE FILAGE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
- ⑦ PANNEAU DE CONTRÔLE C/A BOÎTIER DE TYPE "3R" C/A PORTE D'ACCÈS SUR PENTURE ET CADENASSABLE, VOIR VUE EN PLAN POUR LOCALISATION.
- ⑧ TRAPPE D'ACCÈS EN ALUMINIUM 900X900 MINIMUM HORS TOUT ÉTANCHE CONÇUE POUR UNE OUVERTURE À L'AIDE D'UNE SEULE MAIN ; C/A BRAS DE MAINTIEN AUTOMATIQUE ET QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE ; AVEC OUVERTURE POUR TEST DE GAZ ET BOUCHON FILETÉ DE TYPE À EFFLEUREMENT À L'ÉPREUVE DE LA CORROSION ; PRODUIT DE RÉFÉRENCE "BILCO" MODÈLE J-AL 300PSF.C/A
- ⑨ SUPPORT À CHAÎNE EN ACIER INOXYDABLE ANCRÉ À LA PAROI DE LA FOSSE DE DRAINAGE.
- ⑩ TUYAUTERIE DE DRAINAGE DE LA CUVETTE ASCENSEUR LOCALISÉE DANS LE SOL.
- ⑪ ÉCHELLE EN ALUMINIUM AVEC BRAS TÉLESCOPIQUE.
- ⑫ RACCORD UNION À BRIDE
- ⑬ CHAÎNE EN ACIER INOXYDABLE.
- ⑭ SOUPAPE D'ISOLEMENT.
- ⑮ CLAPET ANTI-RETOUR DE TYPE SWING CHECK.
- ⑯ FOSSE DE 1000X1000 MINIMUM PAR STRUCTURE.
- ⑰ CLAPET ANTI-RETOUR ZURN MODÈLE #Z-1091.
- ⑱ FOND DE LA FOSSE ASCENSEUR EN PENTE VERS LA TUYAUTERIE PAR STRUCTURE.
- ⑲ PLANCHER DÉMONTABLE CARRELLÉ EN COMPOSITE JAUNE (FIBERGRATE). SÉPARÉ EN DEUX SECTION À 500MM DU COUVERCLE. CAPACITÉ DU PLANCHER CARRELLÉ DE 250 KG, AVEC INDICATEUR VISIBLE SUR L'ENVERS DE LA TRAPPE D'ACCÈS.
- ⑳ REGARD DE NETTOYAGE POUR RINÇAGE DE LA TUYAUTERIE ET DU CLAPET ANTI-RETOUR ; LOCALISÉ PRÈS DE LA CUVETTE D'ASCENSEUR.
- ㉑ TUYAUTERIE DE REFOULEMENT DES POMPES EN ACIER INOXYDABLE À JOINT SOUDÉ, CÉDULE 10.



UNIVERSITÉ
LAVAL

Service des Immeubles

Titre du dessin

DÉTAILS FOSSE DE DRAINAGE
DES Puits ASCENSEURS

Date

2025-11-04

Échelle

AUCUNE

Référence / Extrait plan

Spécialité

Pavillon

Dossier

Page

1 DE 1